

# Protocole de désinfection des sanitaires automatiques SERCO EXPLOITATION ( COVID 19)


**NB: Merci de suivre scrupuleusement la chronologie décrite dans ce protocole de nettoyage afin d'éviter toute contamination. A effectuer sur chaque sanitaire lors de chaque intervention.**



**1** Avant tout contact avec le sanitaire, merci de vous munir de vos EPI, à savoir:



**2** Pulvériser une solution désinfectante (3D en respectant la dilution du fabricant ) sur l'ensemble des points de contact (Porte local public, portes locaux technique, front panel monnayeur, bouton ouverture porte).

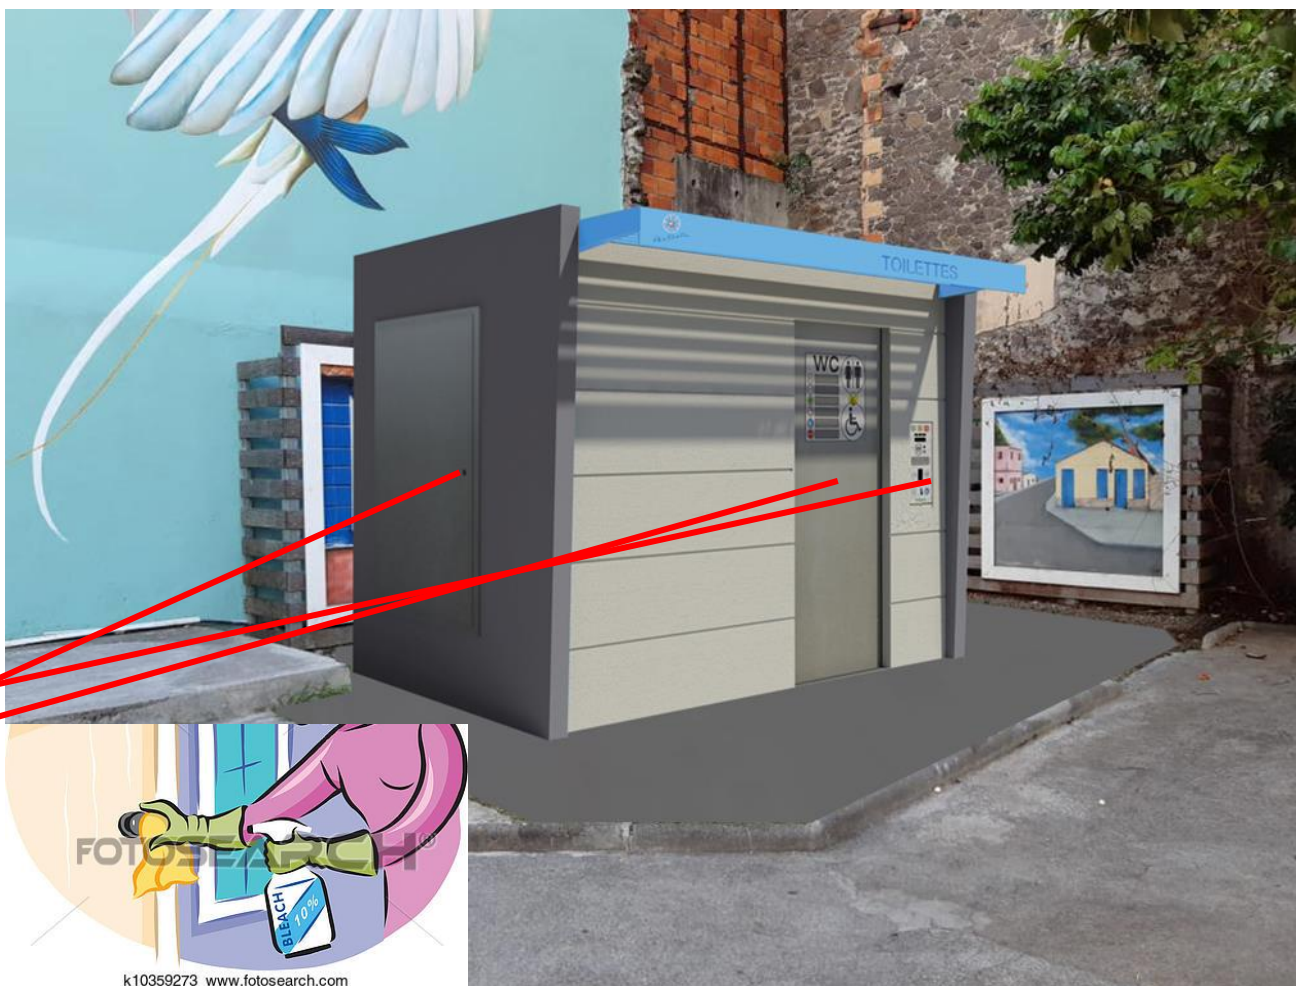

**3** Laisser agir 5 min, avant essuyage par lingette à usage unique.

**4** Jeter les lingettes souillées à la poubelle.

# Protocole de nettoyage des sanitaires automatiques SERCO EXPLOITATION ( COVID 19)


5

Avant tout contact avec le sanitaire, merci de vous munir de vos EPI, à savoir:



6

Pulvériser une solution désinfectante (3D en respectant la dilution du fabricant ) sur l'ensemble des points de contact (Boutons distributeur de PH, sortie de secours, chasse d'eau, barre d'appuie PMR, table à langer, poubelle, murs).

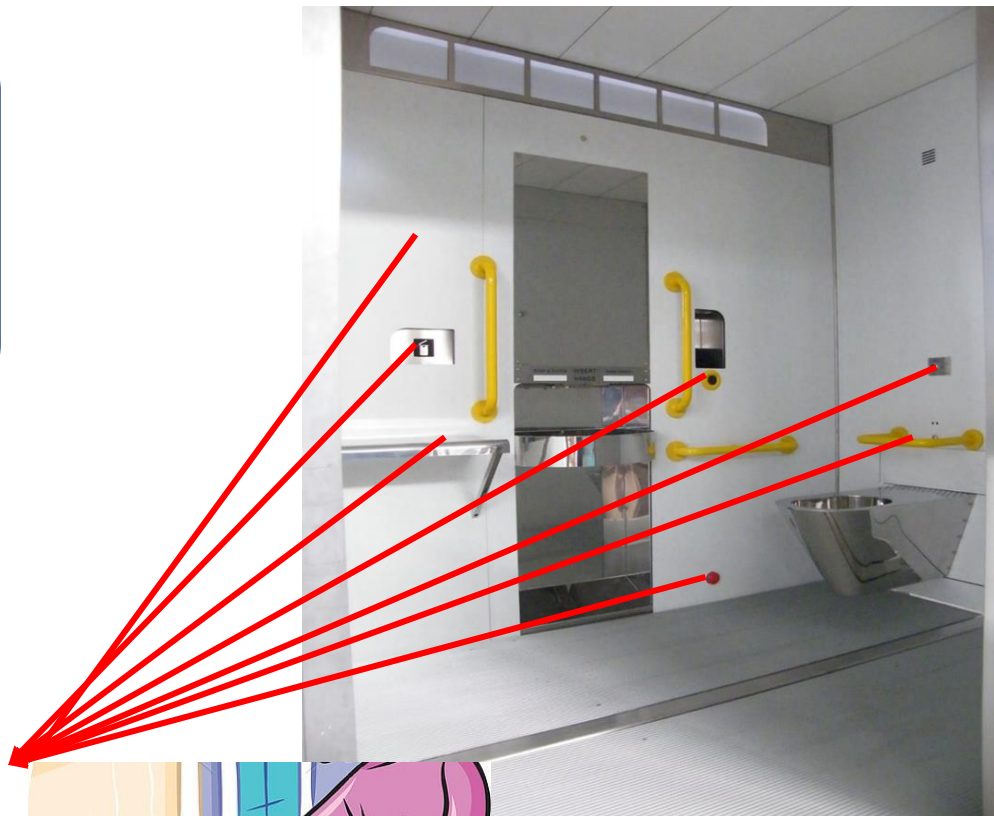

k10359273 www.fotosearch.com

7

Laisser agir 5 min.  
Lancer un cycle de lavage et de désinfection automatique.  
Effectuer un essuyage des points de contact à l'aide de lingettes à usage unique.

8

Jeter les lingettes souillées à la poubelle.

9

Changer de paire de gants avant intervention technique (Gants souillés par la désinfection).

10

Lorsque votre intervention est terminée:  
- Jeter la poubelle dans la benne la plus proche, puis jeter les gants de l'intervention technique.

**Les lunettes sont à désinfecter après chaque intervention. Les masques doivent être remplacés régulièrement.**